

## 报 告 说 明

- 1、报告无“检验机构章”和“检验专用章”无效，复制报告未重新加盖“检验机构章”和“检验专用章”无效。
- 2、未经许可，不得部分复制本报告。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、本次检验所用测量设备其量值溯源到国家计量基准。
- 5、对检验报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期视为无异议。
- 6、送样委托检验仅对来样负责。
- 7、收到报告之日起一个月后三个月内领回受检样品、逾期不领者，按自动放弃处理。
- 8、单位地址：鄱阳县城北园盘  
电话：0793-6219082 邮编：333100

## 江西省鄱阳县疾病预防控制中心

# 检 验 报 告

赣鄱疾检字（2021）第 0402 号

样 品 名 称： 出厂水

生 产 单 位： 团林自来水厂

采 样 地 点： 水厂内

检 测 类 别： 委托

(检验机构章)



报告日期： 2021 年 11 月 20 日

### 江西省鄱阳县疾病预防控制中心检验报告

|         |  |          |               |
|---------|--|----------|---------------|
| 生产日期/批号 | /  | 样品性状/包装  | 液状 散装         |
| 产品商标    | /  | 样品数量     | 2500+500ml    |
| 采样单位    | 鄱阳县疾病预防控制中心  |          |               |
| 采样人     | 施丽君 赵敏   |          |               |
| 收样日期    | 2021. 10. 18   | 检验日期     | 10. 25~11. 10 |
| 测试环境    | 温度: 25.8 °C  | 湿度: 41 % |               |
| 检测依据    | 《生活饮用水卫生标准检验方法》GB/T5750-2006<br>《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006   |          |               |
| 主要检测仪器  | PYCDC030 恒温培养箱<br>PYCDC053 生物显微镜<br>PYCDC106 瑞士万通 883 型离子色谱仪<br>PYCDC081AFS-2202E 原子荧光光度计<br>PYCDC112iCE3500 原子吸收分光光度计 |          |               |
| 检验结论    | 根据 GB5749-2006 生活饮用水卫生标准检验, 该水样所检项目判为合格。<br>   |          |               |
| 批准      | 审核   | 主 检      |               |
|         |  |          |               |

### 江西省鄱阳县疾病预防控制中心检测报告

| 序号 | 检验项目              | 检验结果    | 标准限值                | 检测依据                  |
|----|-------------------|---------|---------------------|-----------------------|
| 1  | 肉眼可见物             | 无       | 无                   | GB/T5750.4-2006.4     |
| 2  | 臭和味               | 无       | 无异臭异味               | GB/T5750.4-2006.3     |
| 3  | 色度(铂钴色度单位度)       | 8       | 大型≤15, 小型≤20        | GB/T5750.4-2006.1     |
| 4  | 混浊度(NTU)          | 0.72    | 大型≤1, 小型≤3          | GB/T5750.4-2006.2.1   |
| 5  | PH值(无量纲)          | 7.65    | 6.5~9.5             | GB/T5750.4-2006.5.1   |
| 6  | 总硬度(碳酸钙计)(mg/l)   | 20.0    | 大型≤450, 小型≤550      | GB/T5750.4-2006.7     |
| 7  | 溶解性总固体(mg/l)      | 68      | 大型≤1000, 小型≤1500    | GB/T5750.4-2006.8     |
| 8  | 铁(mg/l)           | <0.05   | 大型≤0.3, 小型≤0.5      | GB/T5750.6-2006.2.1   |
| 9  | 锰(mg/l)           | <0.05   | 大型≤0.1, 小型≤0.3      | GB/T5750.6-2006.3.1   |
| 10 | 铜(mg/l)           | <0.02   | ≤1.0                | GB/T5750.6-2006.4.2   |
| 11 | 锌(mg/l)           | <0.05   | ≤1.0                | GB/T5750.6-2006.5.1   |
| 12 | 铅(mg/l)           | <0.0025 | ≤0.01               | GB/T5750.6-2006.11.1  |
| 13 | 镉(mg/l)           | <0.0005 | ≤0.005              | GB/T5750.6-2006.9.1   |
| 14 | 砷(mg/l)           | <0.001  | ≤0.05               | GB/T5750.6-2006.6.1   |
| 15 | 硒(mg/l)           | <0.0004 | ≤0.01               | GB/T5750.6-2006.7.1   |
| 16 | 汞(mg/l)           | <0.0001 | ≤0.001              | GB/T5750.6-2006.8.1   |
| 17 | 铬(六价)(mg/l)       | <0.004  | ≤0.05               | GB/T5750.6-2006.10.1  |
| 18 | 铝(mg/l)           | <0.008  | ≤0.2                | GB/T5750.5-2006.1.1   |
| 19 | 氟化物(mg/l)         | 0.26    | 大型≤1.0, 小型≤1.2      | GB/T5750.5-2006.3.2   |
| 20 | 氯化物(mg/l)         | 12.4    | 大型≤250, 小型≤300      | GB/T5750.5-2006.2.2   |
| 21 | 硝酸盐氮(mg/l)        | 1.0     | 大型≤10, 小型≤20        | GB/T5750.5-2006.5.3   |
| 22 | 硫酸盐(mg/l)         | 11.5    | 大型≤250, 小型≤300      | GB/T5750.5-2006.1.2   |
| 23 | 亚硝酸盐(mg/l)        | <0.0024 | ≤0.7                | GB/T5750.10-2006.13.2 |
| 24 | 氯酸盐(mg/l)         | /       | ≤0.7                | GB/T5750.10-2006.13.2 |
| 25 | 挥发酚类(mg/l)        | <0.002  | ≤0.002              | GB/T5750.4-2006.9.1   |
| 26 | 氰化物(mg/l)         | <0.002  | ≤0.05               | GB/T5750.5-2006.4.1   |
| 27 | 耗氧量(mg/l)         | 1.04    | 大型≤3, 小型≤5          | GB/T5750.7-2006.1.1   |
| 28 | 阴离子合成洗涤剂(mg/l)    | <0.05   | ≤0.3                | GB/T5750.4-2006.10.1  |
| 29 | 三氯甲烷(mg/l)        | <0.0002 | ≤0.06               | GB/T5750.8-2006.1.2   |
| 30 | 四氯化碳(mg/l)        | <0.0001 | ≤0.002              | GB/T5750.8-2006.1.2   |
| 31 | 氨氮(mg/l)          | <0.02   | ≤0.5                | GB/T5750.5-2006.9.1   |
| 32 | 游离余氯(mg/l)        | /       | 出厂 0.3~4.0, 末梢≥0.05 | GB/T5750.11-2006.1.1  |
| 33 | 二氧化氯(mg/l)        | 0.12    | 出厂 0.1~0.8, 末梢≥0.02 | GB/T5750.11-2006.4.1  |
| 34 | 菌落总数(cfu/ml)      | 7       | 大型≤100, 小型≤500      | GB/T5750.12-2006.1    |
| 35 | 总大肠菌群(cfu/100ml)  | 未检出     | 不得检出                | GB/T5750.12-2006.2.1  |
| 36 | 耐热大肠菌群(cfu/100ml) | 未检出     | 不得检出                | GB/T5750.12-2006.3.1  |
| 37 | 大肠埃希氏菌(cfu/100ml) | 未检出     | 不得检出                | GB/T5750.12-2006.4.1  |
|    | 以下空白              |         |                     |                       |



## 报 告 说 明

- 1、报告无“检验机构章”和“检验专用章”无效，复制报告未重新加盖“检验机构章”和“检验专用章”无效。
- 2、未经许可，不得部分复制本报告。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、本次检验所用测量设备其量值溯源到国家计量基准。
- 5、对检验报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期视为无异议。
- 6、送样委托检验仅对来样负责。
- 7、收到报告之日起一个月后三个月内领回受检样品、逾期不领者，按自动放弃处理。
- 8、单位地址：鄱阳县城北园盘  
电话：0793-6219082 邮编：333100

## 江西省鄱阳县疾病预防控制中心

# 检 验 报 告

赣鄱疾检字（2021）第 0403 号

样 品 名 称： 末梢水

生 产 单 位： 团林自来水厂



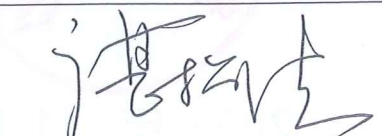

采 样 地 点： 水厂外

检 测 类 别： 委托

(检验机构章)

报告日期： 2021 年 11 月 20 日

### 江西省鄱阳县疾病预防控制中心检验报告

|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| 生产日期/批号   | /  | 样品性状/包装  | 液状 散装         |
| 产品商标  | /  | 样品数量   | 2500+500ml    |
| 采样单位  | 鄱阳县疾病预防控制中心  |  |               |
| 采样人   | 施丽君 赵敏   |  |               |
| 收样日期  | 2021. 10. 18   | 检验日期   | 10. 25~11. 10 |
| 测试环境  | 温度: 25.8 °C  | 湿度: 41 %   |               |
| 检测依据  | 《生活饮用水卫生标准检验方法》GB/T5750-2006<br>《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006   |  |               |
| 主要检测仪器  | PYCDC030 恒温培养箱<br>PYCDC053 生物显微镜<br>PYCDC106 瑞士万通 883 型离子色谱仪<br>PYCDC081AFS-2202E 原子荧光光度计<br>PYCDC112iCE3500 原子吸收分光光度计           |  |               |
| 检验结论  | 根据 GB5749-2006 生活饮用水卫生标准检验, 该水样所检项目判为合格。<br> |  |               |
| 批准  | 审核   | 主 检  |               |
|  |   |  |               |

### 江西省鄱阳县疾病预防控制中心检测报告

| 序号 | 检验项目              | 检验结果    | 标准限值               | 检测依据                  |
|----|-------------------|---------|--------------------|-----------------------|
| 1  | 肉眼可见物             | 无       | 无                  | GB/T5750.4-2006.4     |
| 2  | 臭和味               | 无       | 无异臭异味              | GB/T5750.4-2006.3     |
| 3  | 色度(铂钴色度单位度)       | 8       | 大型≤15, 小型≤20       | GB/T5750.4-2006.1     |
| 4  | 混浊度(NTU)          | 0.42    | 大型≤1, 小型≤3         | GB/T5750.4-2006.2.1   |
| 5  | PH值(无量纲)          | 7.73    | 6.5~9.5            | GB/T5750.4-2006.5.1   |
| 6  | 总硬度(碳酸钙计)(mg/l)   | 14.0    | 大型≤450, 小型≤550     | GB/T5750.4-2006.7     |
| 7  | 溶解性总固体(mg/l)      | 59      | 大型≤1000, 小型≤1500   | GB/T5750.4-2006.8     |
| 8  | 铁(mg/l)           | <0.05   | 大型≤0.3, 小型≤0.5     | GB/T5750.6-2006.2.1   |
| 9  | 锰(mg/l)           | <0.05   | 大型≤0.1, 小型≤0.3     | GB/T5750.6-2006.3.1   |
| 10 | 铜(mg/l)           | <0.02   | ≤1.0               | GB/T5750.6-2006.4.2   |
| 11 | 锌(mg/l)           | <0.05   | ≤1.0               | GB/T5750.6-2006.5.1   |
| 12 | 铅(mg/l)           | <0.0025 | ≤0.01              | GB/T5750.6-2006.11.1  |
| 13 | 镉(mg/l)           | <0.0005 | ≤0.005             | GB/T5750.6-2006.9.1   |
| 14 | 砷(mg/l)           | <0.001  | ≤0.05              | GB/T5750.6-2006.6.1   |
| 15 | 硒(mg/l)           | <0.0004 | ≤0.01              | GB/T5750.6-2006.7.1   |
| 16 | 汞(mg/l)           | <0.0001 | ≤0.001             | GB/T5750.6-2006.8.1   |
| 17 | 铬(六价)(mg/l)       | <0.004  | ≤0.05              | GB/T5750.6-2006.10.1  |
| 18 | 铝(mg/l)           | <0.008  | ≤0.2               | GB/T5750.5-2006.1.1   |
| 19 | 氟化物(mg/l)         | 0.34    | 大型≤1.0, 小型≤1.2     | GB/T5750.5-2006.3.2   |
| 20 | 氯化物(mg/l)         | 9.5     | 大型≤250, 小型≤300     | GB/T5750.5-2006.2.2   |
| 21 | 硝酸盐氮(mg/l)        | 1.0     | 大型≤10, 小型≤20       | GB/T5750.5-2006.5.3   |
| 22 | 硫酸盐(mg/l)         | 5.8     | 大型≤250, 小型≤300     | GB/T5750.5-2006.1.2   |
| 23 | 亚硝酸盐(mg/l)        | <0.0024 | ≤0.7               | GB/T5750.10-2006.13.2 |
| 24 | 氯酸盐(mg/l)         | /       | ≤0.7               | GB/T5750.10-2006.13.2 |
| 25 | 挥发酚类(mg/l)        | <0.002  | ≤0.002             | GB/T5750.4-2006.9.1   |
| 26 | 氰化物(mg/l)         | <0.002  | ≤0.05              | GB/T5750.5-2006.4.1   |
| 27 | 耗氧量(mg/l)         | 1.45    | 大型≤3, 小型≤5         | GB/T5750.7-2006.1.1   |
| 28 | 阴离子合成洗涤剂(mg/l)    | <0.05   | ≤0.3               | GB/T5750.4-2006.10.1  |
| 29 | 三氯甲烷(mg/l)        | <0.0002 | ≤0.06              | GB/T5750.8-2006.1.2   |
| 30 | 四氯化碳(mg/l)        | <0.0001 | ≤0.002             | GB/T5750.8-2006.1.2   |
| 31 | 氨氮(mg/l)          | <0.02   | ≤0.5               | GB/T5750.5-2006.9.1   |
| 32 | 游离余氯(mg/l)        | /       | 出厂0.3~4.0, 末梢≥0.05 | GB/T5750.11-2006.1.1  |
| 33 | 二氧化氯(mg/l)        | 0.03    | 出厂0.1~0.8, 末梢≥0.02 | GB/T5750.11-2006.4.1  |
| 34 | 菌落总数(cfu/ml)      | 12      | 大型≤100, 小型≤500     | GB/T5750.12-2006.1    |
| 35 | 总大肠菌群(cfu/100ml)  | 未检出     | 不得检出               | GB/T5750.12-2006.2.1  |
| 36 | 耐热大肠菌群(cfu/100ml) | 未检出     | 不得检出               | GB/T5750.12-2006.3.1  |
| 37 | 大肠埃希氏菌(cfu/100ml) | 未检出     | 不得检出               | GB/T5750.12-2006.4.1  |
|    | 以下空白              |         |                    |                       |